



Det kan du selv gøre

FORBEDR DIN RETURTEMPERATUR I 2014

Når det nye fjernvarmeår starter den 1. april 2014, bliver det uden ændringer for din varmeafregning. Den nye tarif slår først igennem fra næste fjernvarmeår, der starter den 1. april 2015.

Det giver dig et år til at overvåge dit forbrug og forbedre dine varmevaner.


GODE VARMEVANER SPARER PENGES

Uanset om du har en lav eller høj gennemsnitlig returtemperatur, er det en god ide at tjekke dine forbrugsvaner. Her får du nogle gode råd, der sparer på varmen - uden at koste i komforten:

AFKØLINGSMÆRKATER


Vi har vedlagt et par mærkater ved brochuren. De skal sættes på returrøret på din radiator. Får du en sur smiley, har du en dårlig afkøling, sker der ingen ændring, har du en god afkøling. Da dine radiatorer ikke er i brug i sommerhalvåret, vil du først kunne aflæse et resultat, når du tænder dine radiatorer igen.

Har du ikke modtaget mærkaterne eller har du spørgsmål til brochuren og brugen af mærkaterne, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 9749 2458




21 °C ER EN GOD STUETEMPERATUR

Kontroller temperaturen ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde. Luk også døre til kolde rum.




DÆK IKKE TERMOSTATEN TIL

Lad aldrig gardiner, møbler eller tøj dække radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostaten skal kunne føle luftens temperatur for at fungere korrekt.



MÆRK PÅ RETURRØRET

Jo lavere temperatur, jo lavere fjernvarmeforbrug. Returrøret skal føles koldt eller håndvarmt.



BRUG ALLE RUMMETS RADIATORER


Indstil radiatorerne i rummet ens. Så udnytter du varmen bedst.



Ulfborg Fjernvarme
Sportsvej 2 · 6990 Ulfborg
Tlf. 9749 2458
www.ulfborgfjernvarme.dk

fif marketing - 0514JF

Vil du betale mindre for din fjernvarme?

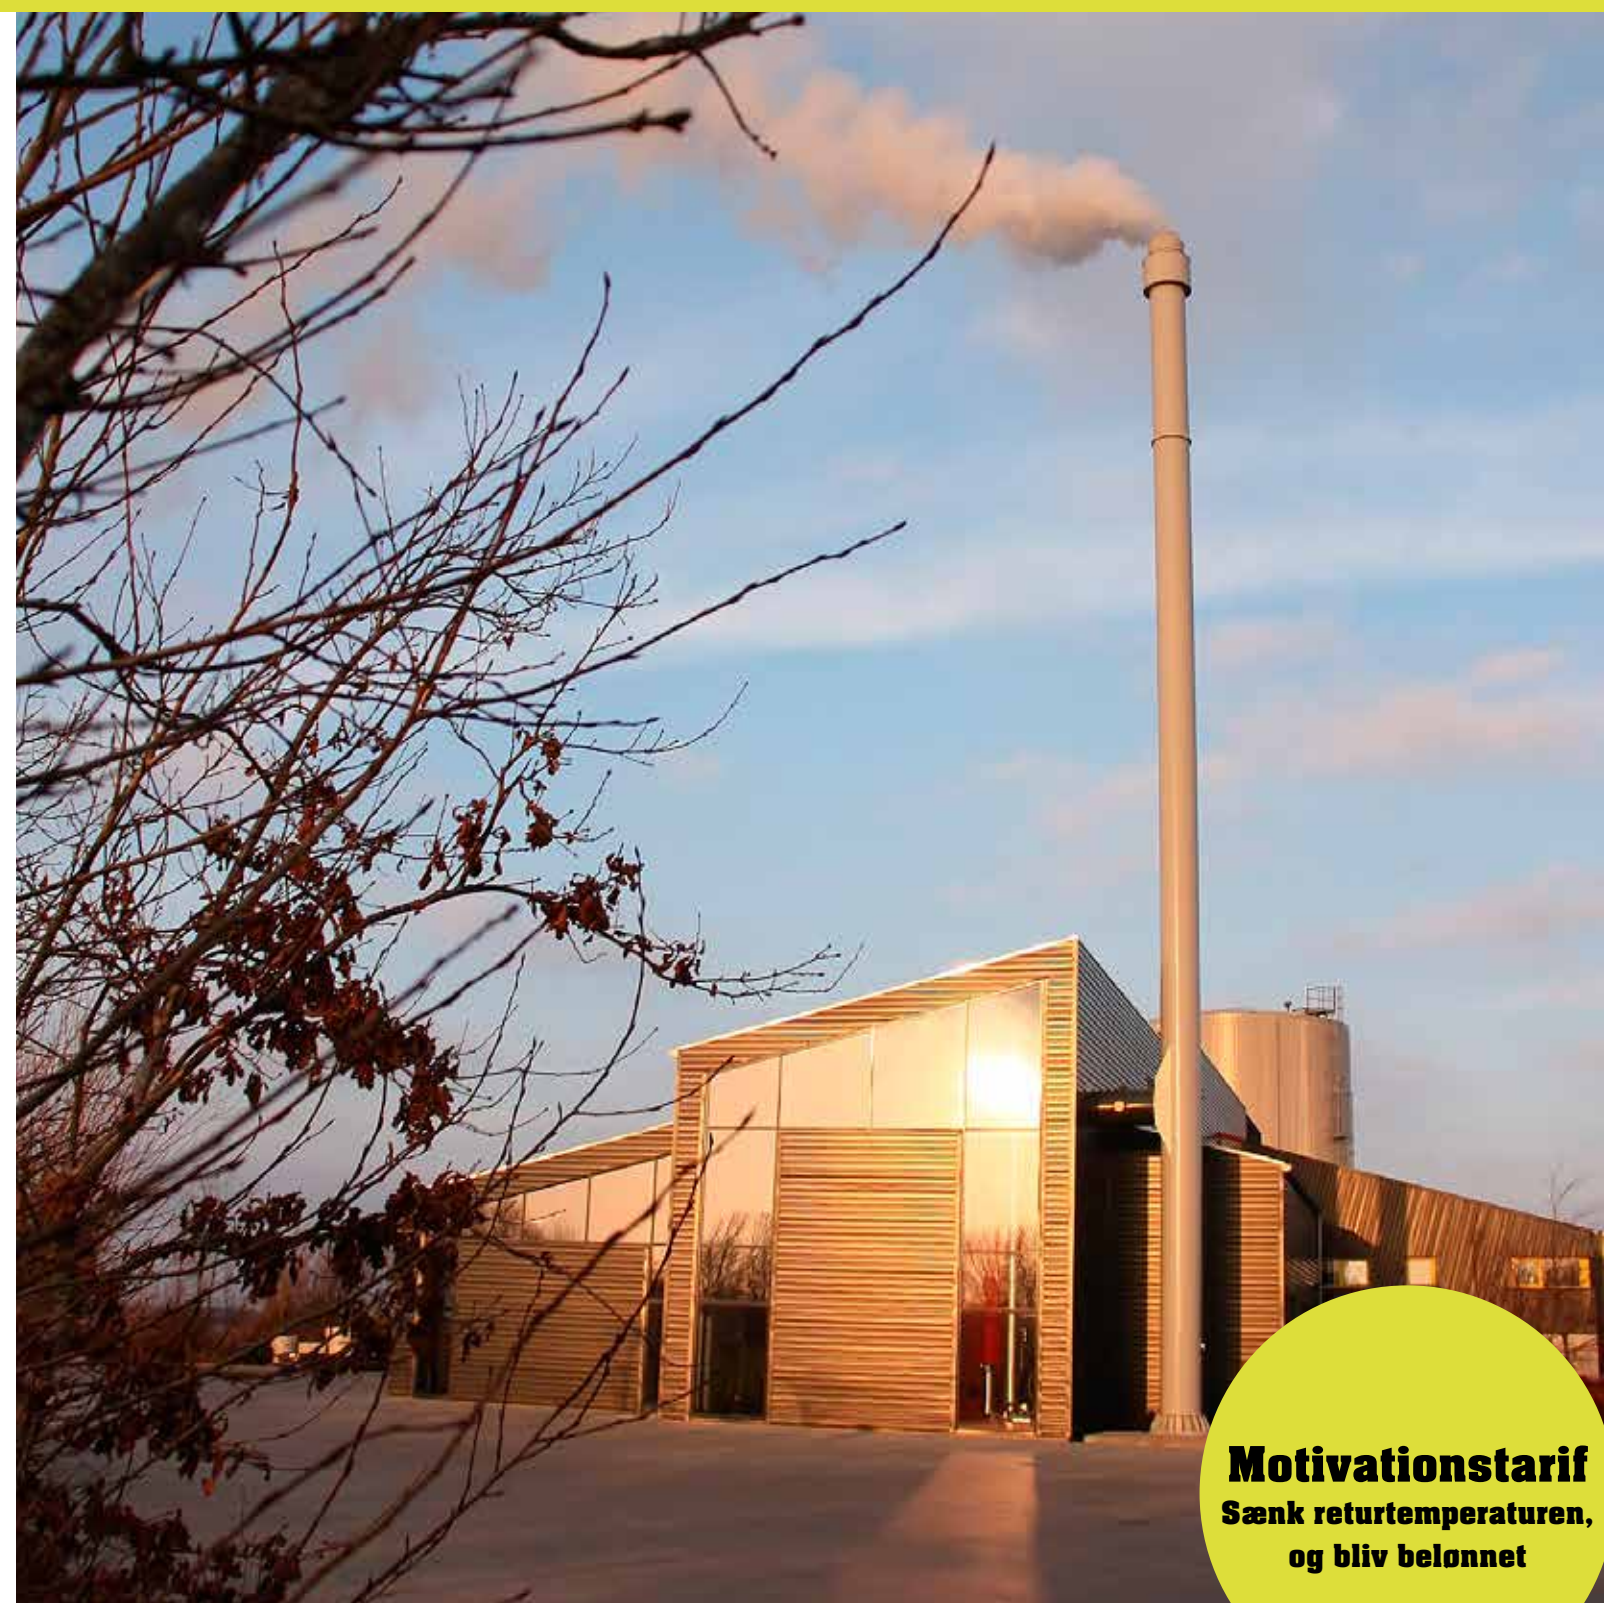

Motivationstarif
Sæk returtemperaturen,
og bliv belønnet



Nye veje til en mindre varmeregning

FÅ SELV INDFLYDELSE PÅ PRISEN

Fjernvarmen i Ulfborg får sin varme fra det moderne flisværk på Sportsvej og olieværket på Ulfkærvej bruges kun som reserve- og spidslast central. Der er i dag koblet ca. 960 forbrugere på fjernvarmenettet, som sidste år fik glæde af at vi sænkede prisen på fjernvarmen. Ulfborg Fjernvarme har dermed en god pris på fjernvarme sammenlignet med andre værker i Danmark.

Vi vil nu give dig yderligere en mulighed for at spare på din varmeregning. Vi indfører nemlig en motivationstarif, hvor vi belønner dig, hvis du formår at holde returtemperaturen under 30 °C.

NY MOTIVATIONSTARIF

den nye motivationstarif indfører vi pr. 1. april 2015. Den erstatter vores nuværende afkølingstarif, som er gældende til og med 31. marts 2015. Du får dermed et år, hvor vi udelukkende afregner efter dit kWh forbrug uden hensyntagen til din returtemperatur.

Når den nye tarif indføres, bliver du belønnet, hvis du formår at holde returtemperaturen på fjernvarmevandet på under 30 °C. Belønningen skyldes, at du hjælper os til en mere effektiv varmeproduktion, når du udnytter varmen

godt derhjemme. Hvis returtemperaturen derimod er over 35 °C, skal du betale et tillæg.

En lav returtemperatur giver os:

- Mindre varmetab i rørene
- Bedre udnyttelse af brændslet
- Mindre forbrug af fjernvarmevand
- Mindre elforbrug til pumper
- Øget effektivitet og bedre drift
- Bedre varmegenvinding af røggassen

FAIR AFREGNING

Motivationstariffen beregner vi ud fra din gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet. Fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet varierer alt afhængigt af, hvor du bor, men den nye tarif giver en fair fordeling af fællesudgifterne blandt alle.

DEN GENNEMSNITLIGE RETURTEMPERATUR

Returtemperaturen på fjernvarmevandet kan du selv aflæse på din varmemåler. Men det er kun en øjebliksværdi. Når vi beregner din motivationstarif, bruger vi et middeltal på temperaturen målt gennem et helt år.

Sådan beregner vi motivationstariffen

DEN NYE MOTIVATIONSTARIF BETYDER:

- En returtemperatur på under 30 °C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. kWh pr. grad, den er under 30 °C.
- Er returtemperaturen mellem 30 og 35 °C, får du ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for »det neutrale område«.
- Er returtemperaturen højere end 35 °C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 0,625 øre (0,5 øre + moms) pr. kWh pr. grad, den er højere.

HVAD BLIVER KONSEKVENSEN?

I skemaet nedenfor kan du se eksempler på, hvad den nye tarif betyder for varmeregningen i kroner. Skemaet tager udgangspunkt i forskelligt forbrug og forskellige gennemsnitlige returtemperaturer.

Belønning ved lav returtemperatur	»Neutralt område«	Afregning ved høj returtemperatur
Mindre end 30 °C	30 – 35 °C	Større end 35 °C

Eksempler				Belønning eller afregning (0,625 øre pr. kWh pr. grad)		
Årsforbrug (kWh)	Returtemperatur °C			Besparelse kr.	Neutral	Tillæg kr.
14.000	26	31	38	350,00	0	262,50
18.100	28	33	40	226,25	0	565,63
35.000	24	34	42	1312,50	0	1531,25


SÅDAN FUNGERER FJERNVARMESYSTEMET

I princippet er fjernvarmesystemet meget enkelt. Vi pumper opvarmet fjernvarmevand ud til dig, og du bruger vandet til at varme boligen og brugsvandet op med. Det afkølede vand returneres herefter til os – og jo koldere returvandet er, jo bedre.



HØJ RETURTEMPERATUR GIVER HØJT VANDFORBRUG

Her kan du se, hvordan dit forbrug af fjernvarmevand stiger i takt med, at returtemperaturen bliver højere. Motivationstariffen afspejler dit vandforbrug - jo højere returtemperatur, jo højere forbrug, jo højere pris.

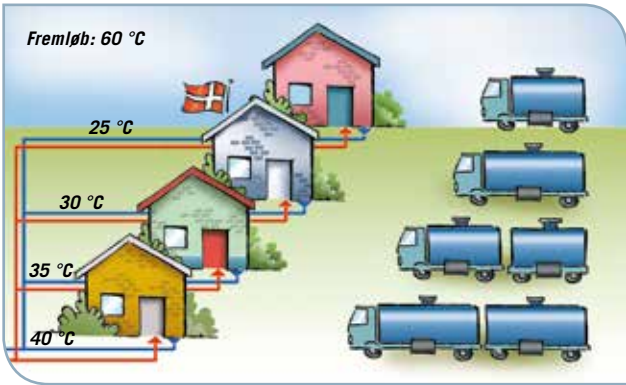

Returtemperatur: 25 °C	Forbrugt fjernvarmevand: 442 m³
Returtemperatur: 30 °C	Forbrugt fjernvarmevand: 516 m³
Returtemperatur: 35 °C	Forbrugt fjernvarmevand: 619 m³
Returtemperatur: 40 °C	Forbrugt fjernvarmevand: 774 m³
Tallene gælder ved en fremløbstemperatur på 60 °C og et parcelhus, der bruger 18.000 kWh fjernvarme om året.	